


경사지붕 위에서 이동 중 7.2M 아래 바닥으로 떨어짐

재해개요

(주)000 창고 지붕 위에서 작업 중이던 피해자가 경사지붕을 밟고 처마 끝으로 이동 중 지붕 위에 돌출된 판넬 고정용 볼트덮개에 걸려 넘어지면서 7.2m 아래 바닥으로 떨어져 사망

재해발생 상황도

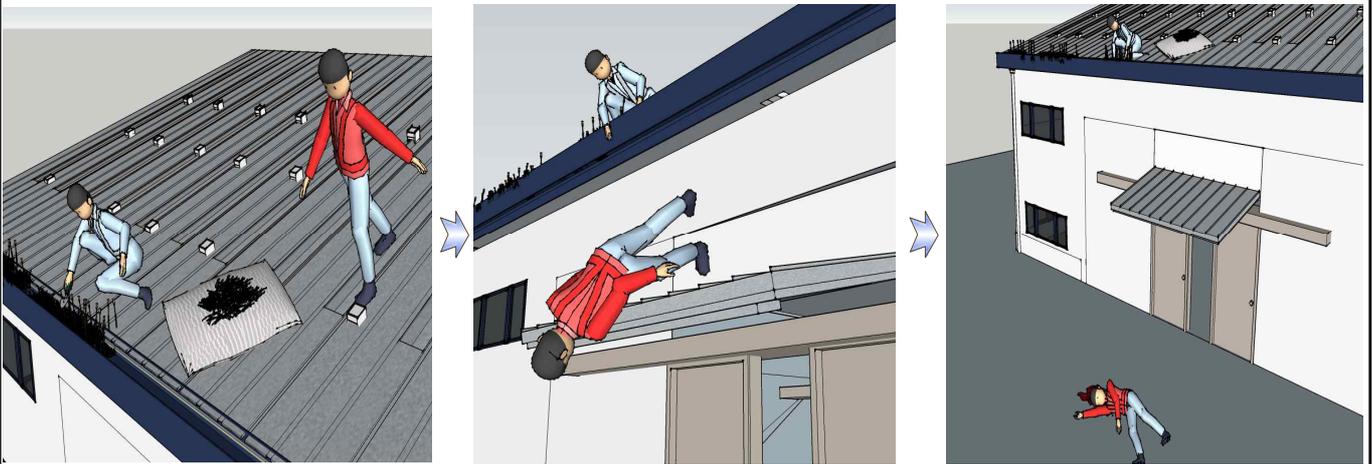

① 돌출된 판넬 고정용 볼트덮개에 발이 걸림

② 균형을 잃고 앞으로 넘어지면서 캐노피에 왼쪽 옆구리를 부딪힘

③ 바닥으로 떨어짐

재해발생 원인

- 고소작업시 떨어짐 방지조치 미 실시
- 안전대와 안전대 부착설비 미 설치

동종재해 예방대책

- 고소작업 시 추락방호조치 실시
 - 지붕 등 추락의 위험이 있는 장소에서 작업을 하는 경우 작업특성 및 여건 등을 고려하여 안전한 작업발판(비계조립, 고소작업대 등) 설치 후 작업 실시
- 개인보호구(안전대, 안전모) 착용 철저
 - 안전시설(안전난간, 망 등)을 설치가 곤란한 경우에는 안전대 부착설비를 설치하고 근로자에게 개인보호구(안전대, 안전모)를 지급·착용하도록 철저히 관리