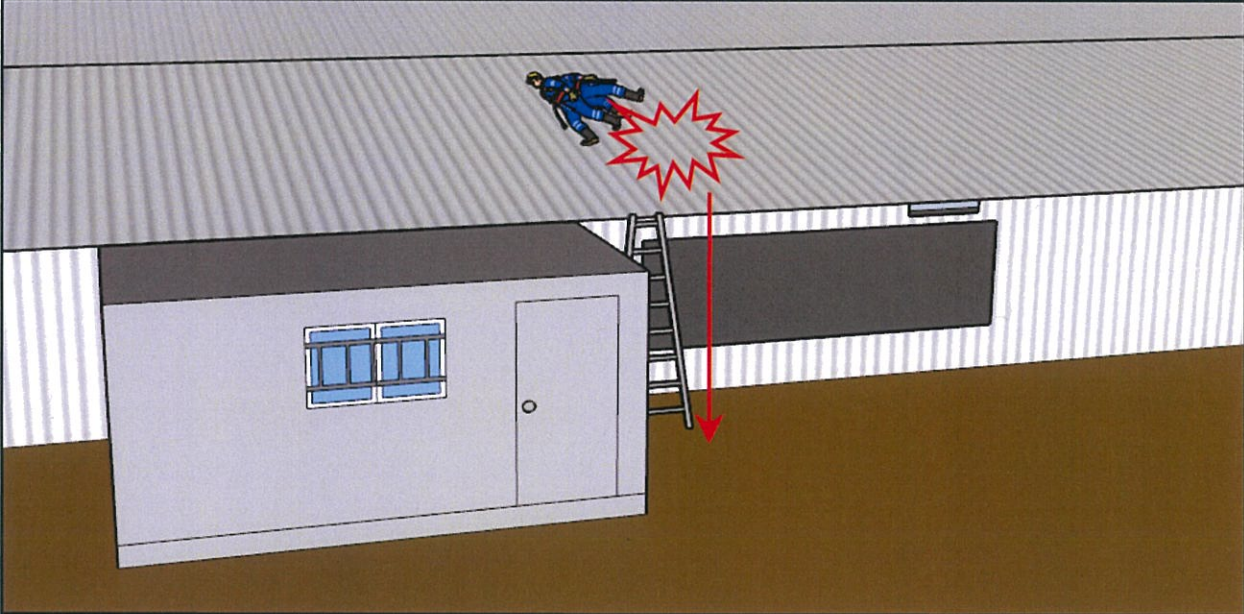


EPS (샌드위치) 판넬 덧씌우기 공사 작업 중 추락하여 1명 사망			
공 사 명	0000 건축 보수공사	발생일시	2022.12.7(수) 11:48분경
재해형태	추락	재해정도	사망 1명
소 재 지	전라북도 00시 00면	공사규모	축사4 개동
재해개요	2022. 12. 7.(수) 11:48분경 전북 00시 00면 소재 「0000 건축 보수공사」 현장에서 재해자 이ㅇㅇ(남, 55세)이 판넬 덧씌우기 공사 작업을 끝내고 내려오던 중 새로 설치된 EPS(샌드위치) 판넬 지붕에서 미끄러지며 지상 바닥으로 떨어져(H=2.65M) 병원 이송 후 치료 중 사망한 재해임.		
재 해 상 황 도			
			
안전대책	○ 지붕 위에서의 위험방지 조치 실시(안전보건규칙 제45조) - 지붕 상부에서 판넬 덧씌우기 작업을 하는 경우 추락위험을 방지할 수 있도록 지붕 상부에는 폭 30cm 이상의 발판설치 및 안전대 부착설비를 설치하고 지붕층 가장자리에는 안전난간대 설치 및 추락방호망을 설치후 작업을 실시하여야 함. ○ 보호구의 지급 등 조치 실시(안전보건규칙 제32조) - 근로자가 추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 지붕 상부에서 EPS(샌드위치) 판넬 덧씌우기 작업을 수행할 경우 안전대 보호구를 지급하고 착용하도록 하여야 함.		