


용접작업을 위해 추락방호망으로 이동 중 방망 달기로프가 끊어지면서 추락하여 사망

재해형태	추락	재해정도	사망1명
재해개요	○ 소속의 피재자가 철골 보 설치용 철판을 용접하기 위하여 ○ 철골구조 하부에 설치된 추락방호망으로 이동 중 방망의 달기로프가 끊어지면서 ○ 높이 약 8.5m 의 아래 터파기 바닥으로 추락 사망한 재해임.		

재해상황도

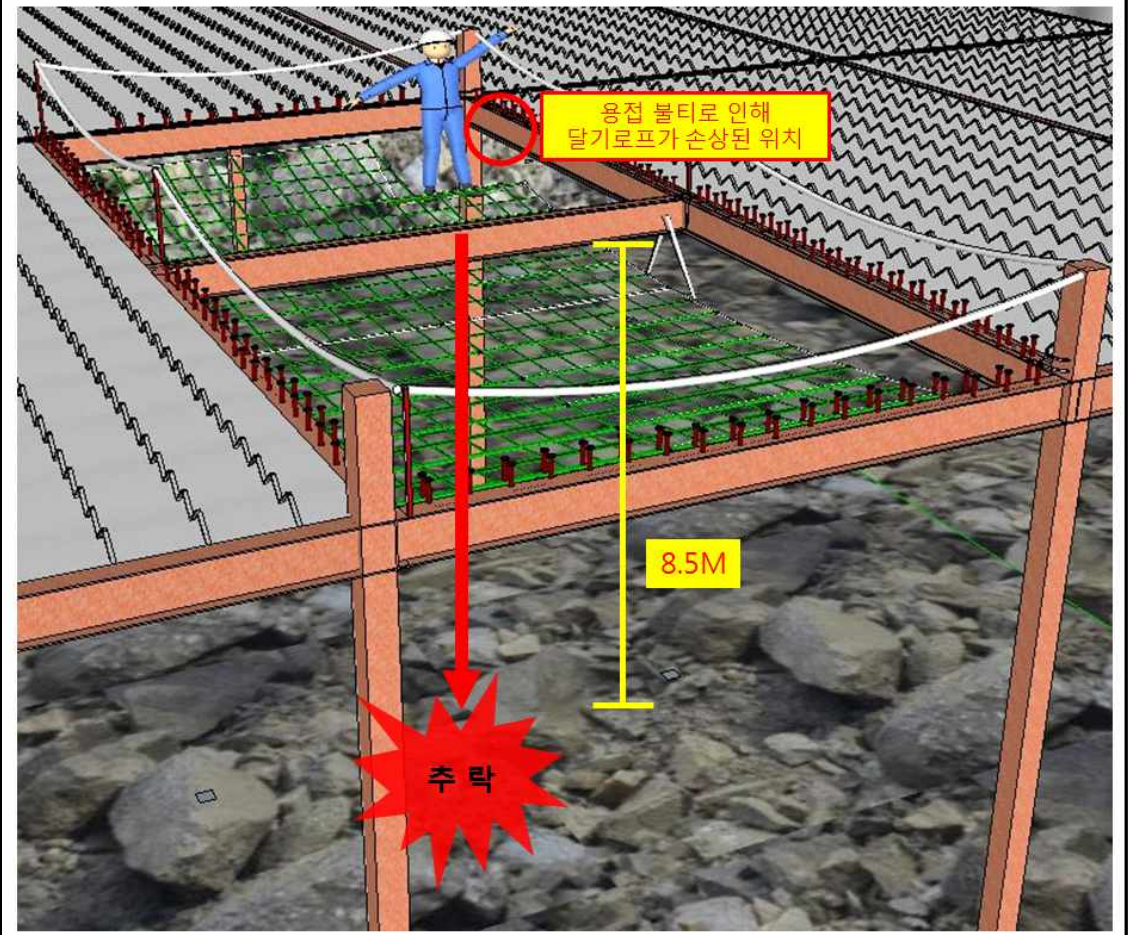

안전대책	○ 추락방지 조치 미실시 - 추락할 위험이 있는 철골 보 웨브 구간 용접 등 작업시에는 해당 철골 보의 형상과 치수에 맞는 달대비계를 제작 후 철골 보에 매달아서 작업을 하여야 하나 미실시 상태에서 작업을 함. ○ 출입의 금지조치 미실시 - 추락할 위험이 있는 추락방호망에는 근로자의 출입을 금지 하여야 하나 미실시 상태에서 작업을 함.		
------	---	--	--